

8.4.2024 წ.

**ოქმი № 1 / 8.4.2024**

**Report**

**ბალახის ქვაფენილის ( 21.5 სმ x 21.5 სმ x 7 სმ) გამოცდა**  
**Concrete Pavers ( 21.5 cm x 21.5 cm x 7 cm ) Test**

**გამოცდის მონაცემები**  
**Tets Data**

ნიმუშის რაოდენობა 2 საცდელი ნიმუშის ზომები მმ 215 / 215 / 70  
Quantity of samples Size of test samples , mm

**გამოცდის შედეგები**  
**Test Results**

ნიმუშის # Sample	1	2
გამოცდის თარიღი Test Day	8.4.2024	8.4.2024
ნიმუშის ხნოვანება , დღე Sample age , day	28+	28+
გამოცდის ხანგრძლივობა , წმ Duration of test , sec	49	52
ნიმუშის ზომები , მმ Sample size , mm	A/B 215 / 215	215 / 215
	H 70	70
ნიმუშის წონა , კგ Concrete weight , kg	4.692	4.625
მოცულობითი წონა , კგ/მ <sup>3</sup> Density weight , kg/m <sup>3</sup>	1.75	1.73
მრღვევი დატვირთვა , კნ Load of destruction , kN	964.7	1078
სიმტკიცე კუმშვაზე , R , მგპა Strength on compression , R , Mpa	20.87	23.32

დასკვნა ბლოკის საშუალო სიმტკიცეა R = 20.095 მგპა

Conclusion Block average strength R = 20.095 MPa

ლაბორატორიის მენეჯერი რენატ ბეგიშევი

Laboratory Supervisor  Renat Begishev


**BEDEGI**  
**Quality Test Laboratory**  
**Compression Report**

**CUSTOMER** : "ბედეგი"  
**CUSTOMER** : ლაბორატორია  
**ADDRESS 1** : ორნევი, ძმები სლოვინსკების ქ. 6  
**ADDRESS 2** :  
**BLOCK TYPE** : ქვაფენილი ბალახის 21.5 x 21.5 x 7  
 :

**DATE** : 4/8/2024  
**RAPOR NO** : #1 / 8.4.2024  
**STANDARD** :  
**RESERVE 1** :  
**RESERVE 2** :  
**RESERVE 3** :

T. NO	WIDTH mm	LENGTH mm	HEIGHT mm	WEIGHT g	DENSITY g/cm3	SAMPLE DATE t1	TEST DATE t2	SAMPLE DAY day	FORCE kN	STRENGTH N/mm2
1	215	215	58	4625	1.73	2.3.2024	8.4.2024	28+	1078.00	23.32
2										
3										
4										
5										
6										

AVARAGE  
 AVR.3DAY  
 AVR.7DAY  
 AVR.28DAY

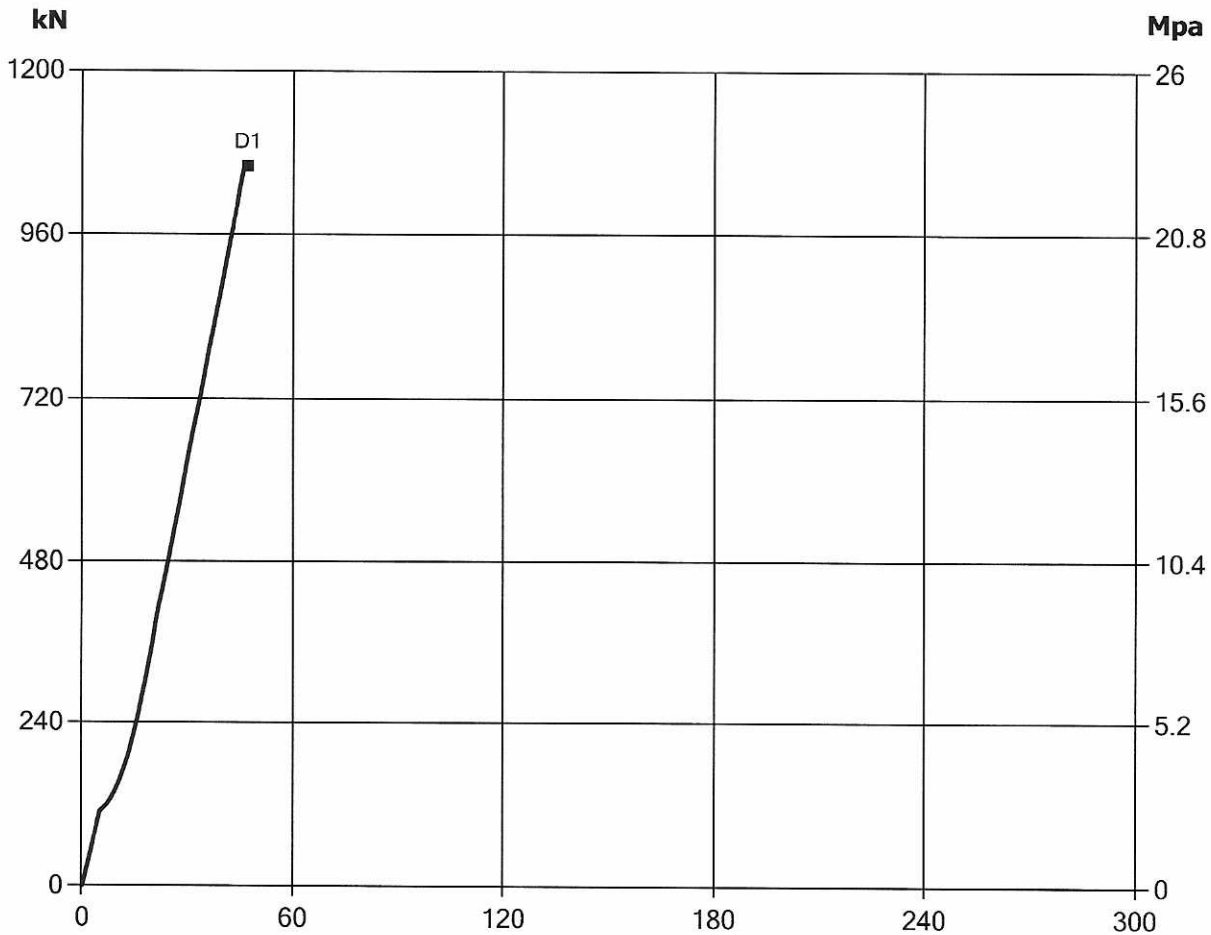

**Controler**

Renat Begishev


**BEDEGI**  
**Quality Test Laboratory**  
**Compression Report**

**CUSTOMER** : "ბედეგი"  
**CUSTOMER** : ლაბორატორია  
**ADDRESS 1** : ორხევი, ძმები სლოვინსკების ქ. 6  
**ADDRESS 2** :  
**BLOCK TYPE** : ქვაფენილი ბალახის 21.5 x 21. x 7  
 :

**DATE** : 4/8/2024  
**RAPOR NO** : #1 / 8.4.2024  
**STANDARD** :  
**RESERVE 1** :  
**RESERVE 2** :  
**RESERVE 3** :

T. NO	WIDTH mm	LENGTH mm	HEIGHT mm	WEIGHT g	DENSITY g/cm3	SAMPLE DATE t1	TEST DATE t2	SAMPLE DAY day	FORCE kN	STRENGTH N/mm2
1	215	215	70	4692	1.75	2.3.2024	8.4.2024	28+	964.70	20.87
2										
3										
4										
5										
6										

AVARAGE  
 AVR.3DAY  
 AVR.7DAY  
 AVR.28DAY

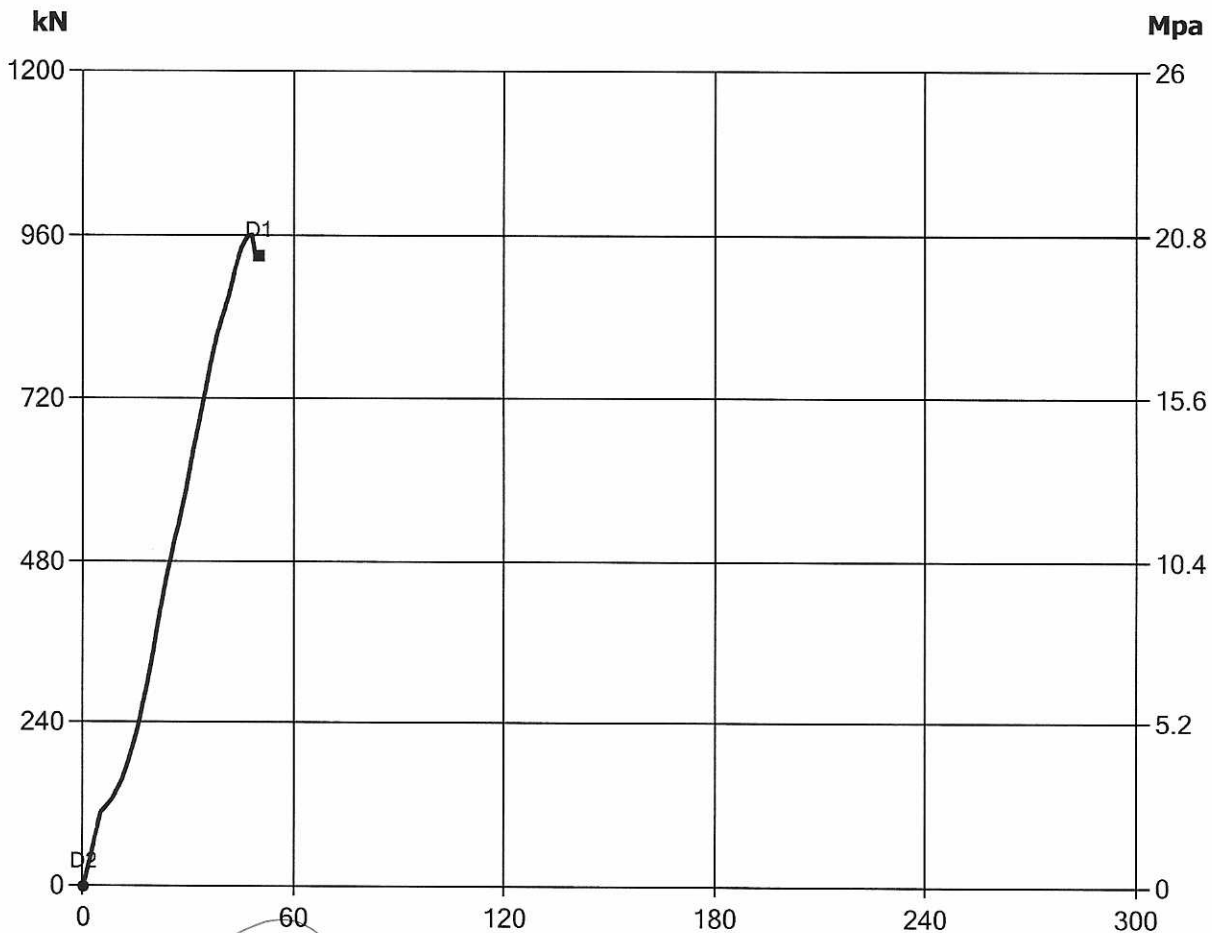

**Controler**

Renat Begishev