



სამშენებლო კონსტრუქციების ნაწილი

www.bedegi.ge
9.5.2024 წ.

ოქმი № # 2 / 9.5.2024

Report

ბორდიური (100 სმ x 30 სმ x15 სმ) გამოცდა
CurbStone (100 cm x 30 cm x 15 cm) Test

დამკვეთის მონაცემები
Customer Data

ნიმუშის რაოდენობა
Quantity of samples

2

საცდელი ნიმუშის ზომები მმ
Size of test samples , mm

240 / 150 / 150

გამოცდის შედეგები
Test Results

ნიმუშის # Sample	1	2
გამოცდის თარიღი Test Day	9.5.2024	9.5.2024
ნიმუშის ხნოვანება , დღე Sample age , day	28 +	28 +
გამოცდის ხანგრძლივობა , წმ Duration of test , sec	31	33
ნიმუშის ზომები , მმ Sample size , mm	A/B 240 / 150 H 150	240 / 150 150
ნიმუშის წონა , კგ Concrete weight , kg	10.600	11.300
მოცულობითი წონა , კგ/მ ³ Density weight , kg/m ³	1962.96	2092.59
მრღვევი დატვირთვა , კნ Load of destruction , kN	264.3	307.45
სიმტკიცე კუმშვაზე , R , მგპა Strength on compression , R , Mpa	7.34	8.54

დასკვნა ბლოკის საშუალო სიმტკიცე R = 7.94 მგპა

Conclusion Block average strength R = 7.94 MPa

ლაბორატორიის მენეჯერი

რენატი ბეგიშვილი

Laboratory Supervisor

Renati Begishevi


BEDEGI
Quality Test Laboratory
Compression Report

CUSTOMER : "ბედეგი"
CUSTOMER : ლაბორატორია
ADDRESS 1 : ორხევი, ძმები სლოვინსკების ქ. 6
ADDRESS 2 :
BLOCK TYPE : ბორდიური 100 სმ x 30 სმ x15 სმ

DATE : 5/9/2024
RAPOR NO : #2 / 9.5.2024
STANDARD :
RESERVE 1 :
RESERVE 2 :
RESERVE 3 :

T. NO	WIDTH mm	LENGTH mm	HEIGHT mm	WEIGHT g	DENSITY g/cm3	SAMPLE DATE t1	TEST DATE t2	SAMPLE DAY day	FORCE kN	STRENGTH N/mm2
1	150	240	150	10600	1962.96	3.4.2024	9.5.2024	28+	264.30	7.34
2	150	240	150	11300	2092.59	3.4.2024	9.5.2024	28+	307.45	8.54
3										
4										
5										
6										

AVARAGE
 AVR.3DAY
 AVR.7DAY
 AVR.28DAY

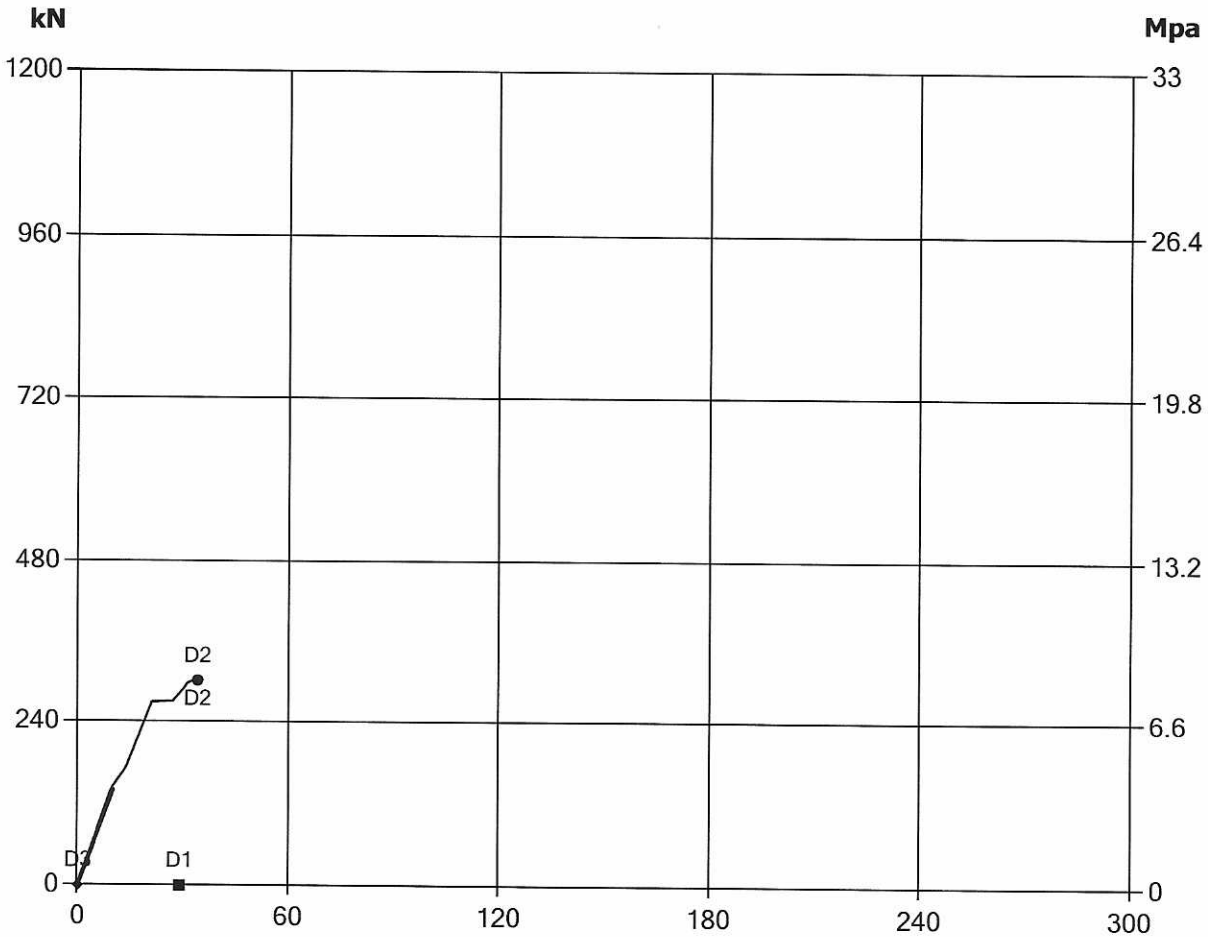

Controler

Renat Begishev
 Renat Begishev