



სამშენებლო კონსტრუქციების ნაწარმა
www.bedegi.ge

17.2.2025 წ

ოქმი № 2 / 17.2.2025

Report

სატიხრე ბლოკის (39 სმ x 9.5 სმ x 19 სმ) გამოცდა
Partition Block (39 cm x 9.5 cm x 19 cm) Test

დამკვეთის მონაცემები
Customer Data

ნიმუშის რაოდენობა 2 საცდელი ნიმუშის ზომები მმ 390 / 95 / 190
Quantity of samples Size of test samples , mm

გამოცდის შედეგები
Test Results

ნიმუშის # Sample	1	2
გამოცდის თარიღი Test Day	17.2.2025	17.2.2025
ნიმუშის ხნოვანება , დღე Sample age , day	28 +	28 +
გამოცდის ხანგრძლივობა , წმ Duration of test , sec	27	30
ნიმუშის ზომები , მმ Sample size , mm	A/B H 390 / 95 190	390 / 95 190
ნიმუშის წონა , კგ Concrete weight , kg	9.300	9.250
მოცულობითი წონა , კგ/მ ³ Density weight , kg/m ³	1255.06	1248.31
მრღვევი დატვირთვა , კნ Load of destruction , kN	195.45	205
სიმტკიცე კუმშვაზე , R , მგპა Strength on compression , R , Mpa	5.01	5.26

დასკვნა ბლოკის საშუალო სიმტკიცეა R = 5.14 მგპა

Conclusion Block average strength R = 5.14 MPa


ლაბორატორიის მენეჯერი რენატ ბეგიშევ
Laboratory Supervisor Renat Begishev

Itd BEDEGI
Quality Test Laboratory
Comompression Report

CUSTOMER : "ბედეგი"	DATE : 2/17/2025
CUSTOMER : ლაბორატორია	RAPOR NO : #2 / 17.2.2025
ADRESS 1 : ორხევი , ძმები სლოვინსკების ქ. 6	STANDARD :
ADRESS 2 :	RESERVE 1 :
BLOCK TYPE : სატიხრე ბლოკი	RESERVE 2 :
:	RESERVE 3 :

T. NO	WIDTH mm	LENGTH mm	HEIGHT mm	WEIGHT g	DENSITY g/cm3	SAMPLE DATE t1	TEST DATE t2	SAMPLE DAY day	FORCE kN	STRENGTH N/mm2
1	95	390	190	9300	1255.06	13.1.2025	17.2.2025	28+	195.45	5.01
2	95	390	190	9250	1248.31	13.1.2025	17.2.2025	28+	205.00	5.26
3										
4										
5										
6										

AVARAGE
AVR.3DAY
AVR.7DAY
AVR.28DAY

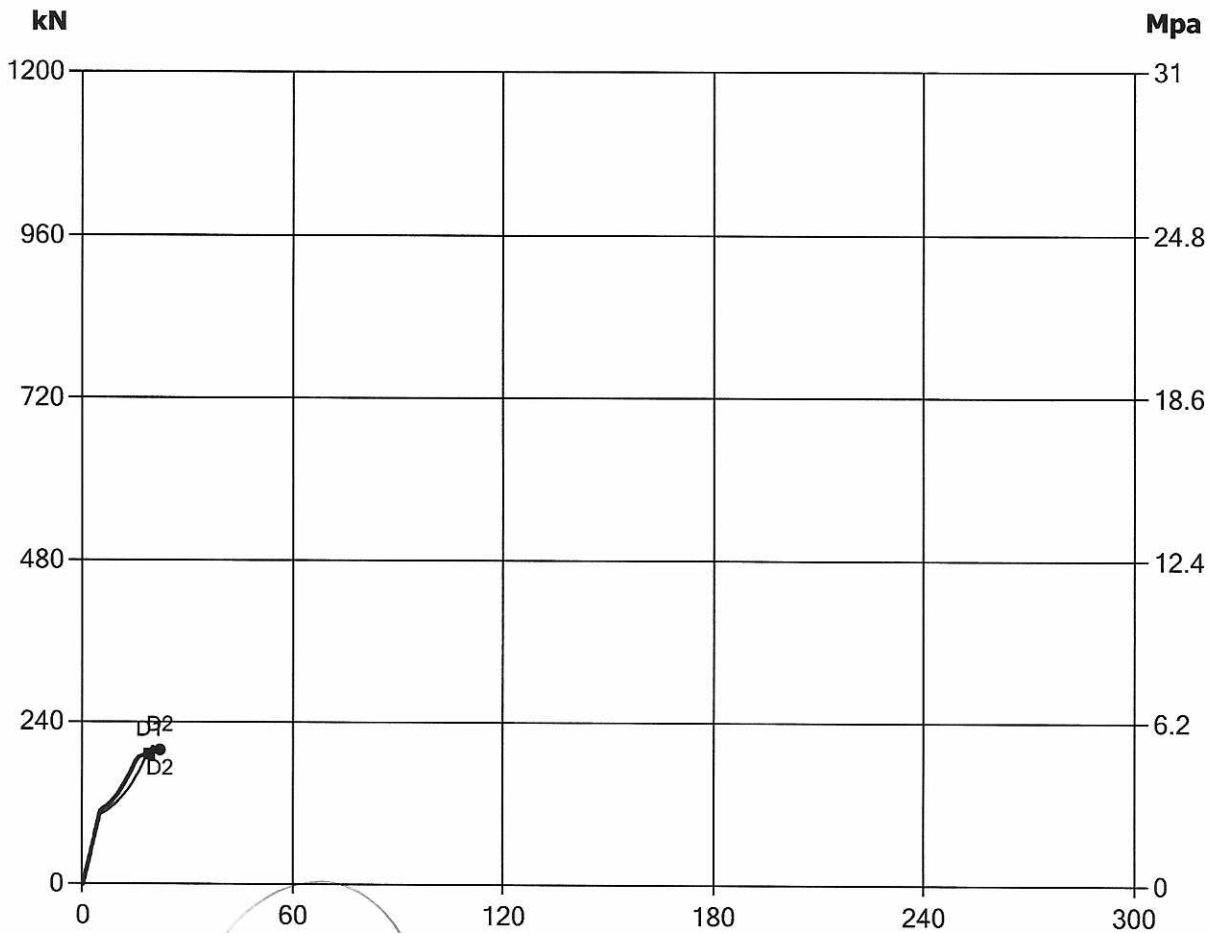

Controler

Renat Begishev