



სამშენებლო კონსტრუქციების ზარმობა
www.bedegi.ge

30.03.2024 წ.

ოქმი № # 1 / 30.3.2024

Report

სტანდარტული ბლოკის (39 სმ x 19 სმ x 19 სმ) გამოცდა
Standart Block (39 sm x 19 sm x 19 sm) Test

დამკვეთის მონაცემები Customer Data

ნიმუშის რაოდენობა 2 საცდელი ნიმუშის ზომები მმ 390 / 190 / 190
Quantity of samples Size of test samples , mm

გამოცდის შედეგები Test Results

ნიმუშის # Sample	1	2
გამოცდის თარიღი Test Day	30.03.2024	30.03.2024
ნიმუშის ხნოვანება, დღე Sample age, day	28 +	28 +
გამოცდის ხანგრძლივობა, წმ Duration of test, sec	27	31
ნიმუშის ზომები, მმ Sample size, mm	A/B 390 / 190 H 190	390 / 190 190
ნიმუშის წონა, კგ Concrete weight, kg	16.500	16.350
მოცულობითი წონა, კგ/მ ³ Density weight, kg/m ³	1171.96	1161.51
მრღვევი დატვირთვა, კნ Load of destruction, kN	418.15	450
სიმტკიცე კუმშვაზე, R, მგპა Strength on compression, R, Mpa	5.64	6.07

დასკვნა ბლოკის საშუალო სიმტკიცე R = 5.85 მგპა

Conclusion Block average strength R = 5.85 MPa

ლაბორატორიის მენეჯერი რენატი ბეგიშვილი
Laboratory Supervisor Renati Begishevi


თბილისი, 0108, ძმები სლოვინსკების ქ. 6
ტელ./ფაქსი: (995 32) 245 80 05; 245 8001
E-mail: info@bedegi.ge

BEDEGI
Quality Test Laboratory
Compression Report

CUSTOMER	: "ბედეგი"	DATE	: 3/30/2024
CUSTOMER	: ლაბორატორია	RAPOR NO	: #1 / 30.3.2024
ADRESS 1	: ორხევი, ძმები სლოვინსკების ქ. 6	STANDARD	:
ADRESS 2	:	RESERVE 1	:
BLOCK TYPE	: სტანდარტული ბლოკი ოთხკამერიანი	RESERVE 2	:
	:	RESERVE 3	:

T. NO	WIDTH mm	LENGTH mm	HEIGHT mm	WEIGHT g	DENSITY g/cm ³	SAMPLE DATE t1	TEST DATE t2	SAMPLE DAY day	FORCE kN	STRENGTH N/mm ²
1	190	390	190	16500	1171.96	23.2.2024	30.3.2024	28+	418.15	5.64
2	190	390	190	16350	1161.30	23.2.2024	30.3.2024	28+	450.00	6.07
3										
4										
5										
6										

AVARAGE
 AVR.3DAY
 AVR.7DAY
 AVR.28DAY

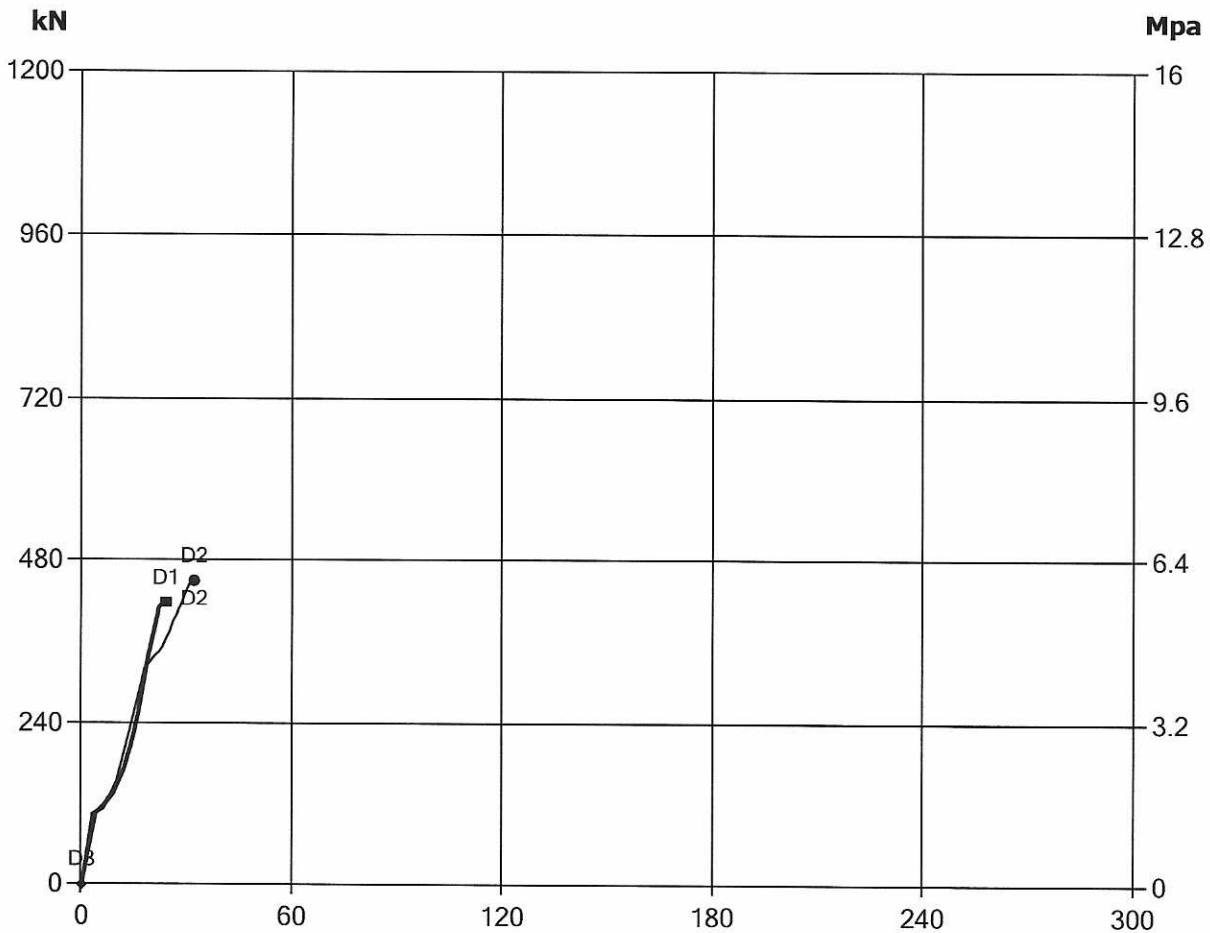

Controler **Renat Begishev**