



სამშენებლო კონსტრუქციების ჯარმობა

www.bedegi.ge
13.4.2024 წ.

ოქმი № 1 / 13.4.2024

Report

ქვაფენილის ფილის (20 x 10 x 5) გამოცდა
Concrete Pavers (20 x 10 x 5) Test

გამოცდის მონაცემები
Tets Data

ნიმუშის რაოდენობა 2 საცდელი ნიმუშის ზომები მმ 200 / 100 / 50
Quantity of samples Size of test samples , mm

გამოცდის შედეგები
Test Results

ნიმუშის # Sample	1	2
გამოცდის თარიღი Test Day	13.4.2024	13.4.2024
ნიმუშის ხნოვანება , დღე Sample age , day	28+	28+
გამოცდის ხანგრძლივობა , წმ Duration of test , sec	50	53
ნიმუშის ზომები , მმ Sample size , mm	A/B H 200 / 100 50	200 / 100 50
ნიმუშის წონა , კგ Concrete weight , kg	2.171	2.181
მოცულობითი წონა , კგ/მ ³ Density weight , kg/m ³	2933.78	2947.3
მრღვევი დატვირთვა , კნ Load of destruction , kN	635.35	641.5
სიმტკიცე კუმშვაზე , R , მგპა Strength on compression , R , Mpa	42.93	43.34

დასკვნა ბლოკის საშუალო სიმტკიცეა R = 43.135 მგპა

Conclusion Block average strength R = 43.135 MPa

ლაბორატორიის მენეჯერი რენატ ბეგიშვი

Head of Laboratory

Renat Begishev


BEDEGI
Quality Test Laboratory
Compression Report

CUSTOMER : "ბედეგი"
CUSTOMER : ლაბორატორია
ADDRESS 1 : ორხევი, ძმები სლოვინსკების ქ. 6
ADDRESS 2 :
BLOCK TYPE : ქვაფენილი 20 x 10 x 5,0
 :

DATE : 4/13/2024
RAPOR NO : #1 / 13.4.2024
STANDARD :
RESERVE 1 :
RESERVE 2 :
RESERVE 3 :

T. NO	WIDTH mm	LENGTH mm	HEIGHT mm	WEIGHT g	DENSITY g/cm3	SAMPLE DATE t1	TEST DATE t2	SAMPLE DAY day	FORCE kN	STRENGTH N/mm2
1	80	185	50	2171	2933.78	5.2.2024	13.4.2024	28+	635.35	42.93
2	80	185	50	2181	2947.30	5.2.2024	13.4.2024	84	641.50	43.34
3										
4										
5										
6										

AVARAGE
 AVR.3DAY
 AVR.7DAY
 AVR.28DAY

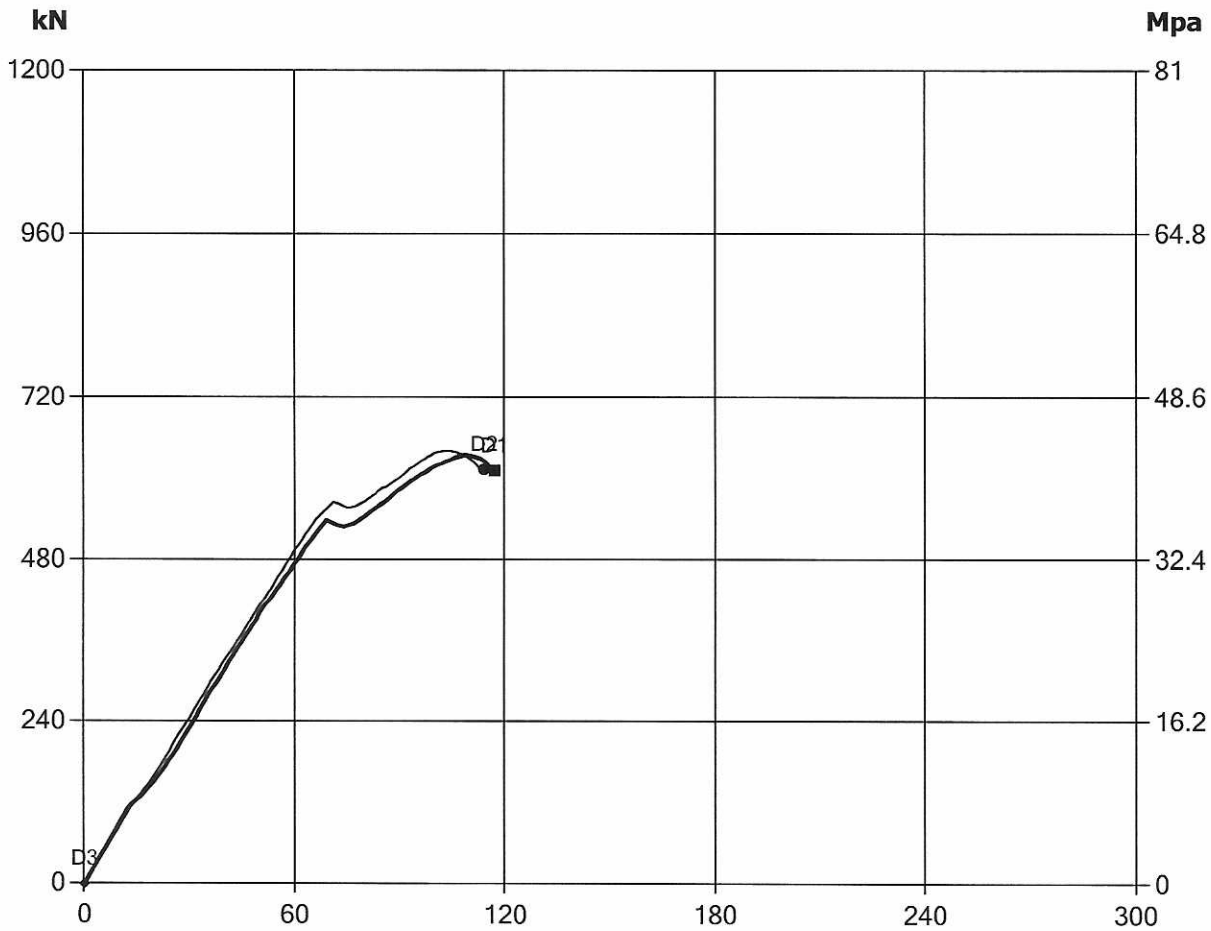

Controler

Renat Begishev