



სამშენებლო კონსტრუქციების ნაწარმა

www.bedegi.ge
10.3.2025 წ.

ოქმი № # 1 / 10.3.2025

Report

ბორდიური (30 სმ x 15 სმ x 5 სმ) გამოცდა
CurbStone (30 cm x 15 cm x 5 cm) Test

დამკვეთის მონაცემები
Customer Data

ნიმუშის რაოდენობა
Quantity of samples

2

საცდელი ნიმუშის ზომები მმ
Size of test samples , mm

300 / 150 / 50

გამოცდის შედეგები
Test Results

ნიმუშის # Sample	1	2
გამოცდის თარიღი Test Day	10.3.2025	10.3.2025
ნიმუშის ხნოვანება , დღე Sample age , day	28+	28+
გამოცდის ხანგრძლივობა , წმ Duration of test , sec	102	105
ნიმუშის ზომები , მმ Sample size , mm	A/B 300 / 150	300 / 150
	H 50	50
ნიმუშის წონა , კგ Concrete weight , kg	4.521	4.355
მოცულობითი წონა , კგ/მ ³ Density weight , kg/m ³	3014.00	2903.33
მრღვევი დატვირთვა , კნ Load of destruction , kN	1194	1233.1
სიმტკიცე კუმშვაზე , R , მგპა Strength on compression , R , Mpa	39.8	41.1

დასკვნა ბლოკის საშუალო სიმტკიცე R = 40.45 მგპა

Conclusion Block average strength R = 40.45 MPa

ლაბორატორიის მენეჯერი

Laboratory Supervisor

რენატი ბეგიშევი


Renati Begishevi

Itđ BEDEGI
Quality Test Laboratory
Compression Report

CUSTOMER	: "ბედეგი"	DATE	: 3/10/2025
CUSTOMER	: ლაბორატორია	RAPOR NO	: #1 / 10.3.2025
ADDRESS 1	: ორხევი, ძმები სლოვინსკების ქ. 6	STANDARD	:
ADDRESS 2	:	RESERVE 1	:
BLOCK TYPE	: ბორდიური 30 x 15 x 5	RESERVE 2	:
	:	RESERVE 3	:

T. NO	WIDTH mm	LENGTH mm	HEIGHT mm	WEIGHT g	DENSITY g/cm ³	SAMPLE DATE t1	TEST DATE t2	SAMPLE DAY day	FORCE kN	STRENGTH N/mm ²
1	100	300	50	4521	3014.00	1.2.2025	10.3.2025	28+	1194.00	39.80
2	100	300	50	4355	2903.33	1.2.2025	10.3.2025	28+	1233.1	41.1
3										
4										
5										
6										

AVARAGE
AVR.3DAY
AVR.7DAY
AVR.28DAY

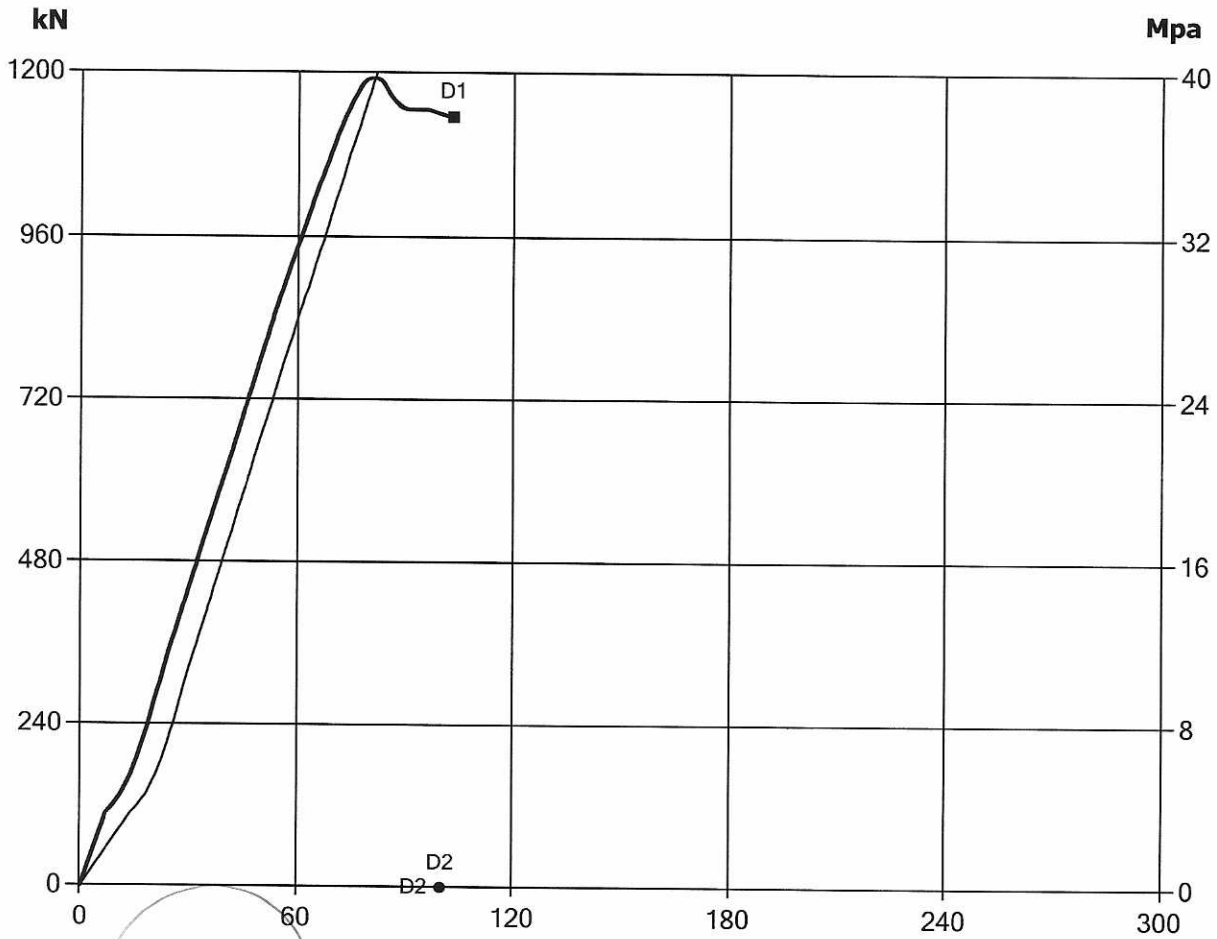

Controler **Renat Begishev**