

4.4.2024 წ.

ოქმი № # 1 / 4.4.2024

Report

სატიხრე ბლოკის (39 სმ x 14 სმ x 19 სმ) გამოცდა
Partition Block (39 cm x 14 cm x 19 cm) Test

დამკვეთის მონაცემები
Customer Data

ნიმუშის რაოდენობა 2 საცდელი ნიმუშის ზომები მმ 390 / 140 / 190
Quantity of samples Size of test samples , mm

გამოცდის შედეგები
Test Results

ნიმუშის # Sample	1	2
გამოცდის თარიღი Test Day	4.4.2024	4.4.2024
ნიმუშის ხნოვანება , დღე Sample age , day	28 +	28 +
გამოცდის ხანგრძლივობა , წმ Duration of test , sec	29	31
ნიმუშის ზომები , მმ Sample size , mm	A/B	390 / 140
	H	190
ნიმუშის წონა , კგ Concrete weight , kg	12.000	12.300
მოცულობითი წონა , კგ/მ ³ Density weight , kg/m ³	1156.74	1185.66
მრღვევი დატვირთვა , კნ Load of destruction , kN	261.05	282.35
სიმტკიცე კუმშვაზე , R , მგპა Strength on compression , R , Mpa	4.78	5.17

დასკვნა ბლოკის საშუალო სიმტკიცეა R = 4.78 მგპა

Conclusion Block average strength R = 4.78 MPa

ლაბორატორიის მენეჯერი რენატი ბეგიშევი
Laboratory Supervisor Renati Begishevi


BEDEGI
Quality Test Laboratory
Compression Report

CUSTOMER : "ბედეგი"
CUSTOMER : ლაბორატორია
ADDRESS 1 : ორხევი, ძმები სლოვინსკების ქ. 6
ADDRESS 2 :
BLOCK TYPE : სატინრე ბლოკი 14 სმ

DATE : 4/4/2024
RAPOR NO : # 1 / 4.4.2024
STANDARD :
RESERVE 1 :
RESERVE 2 :
RESERVE 3 :

T. NO	WIDTH mm	LENGTH mm	HEIGHT mm	WEIGHT g	DENSITY g/cm ³	SAMPLE DATE t1	TEST DATE t2	SAMPLE DAY day	FORCE kN	STRENGTH N/mm ²
1	140	390	190	12300	1185.66	2.3.2024	4.4.2024	28+	282.35	5.17
2										
3										
4										
5										
6										

AVARAGE
 AVR.3DAY
 AVR.7DAY
 AVR.28DAY

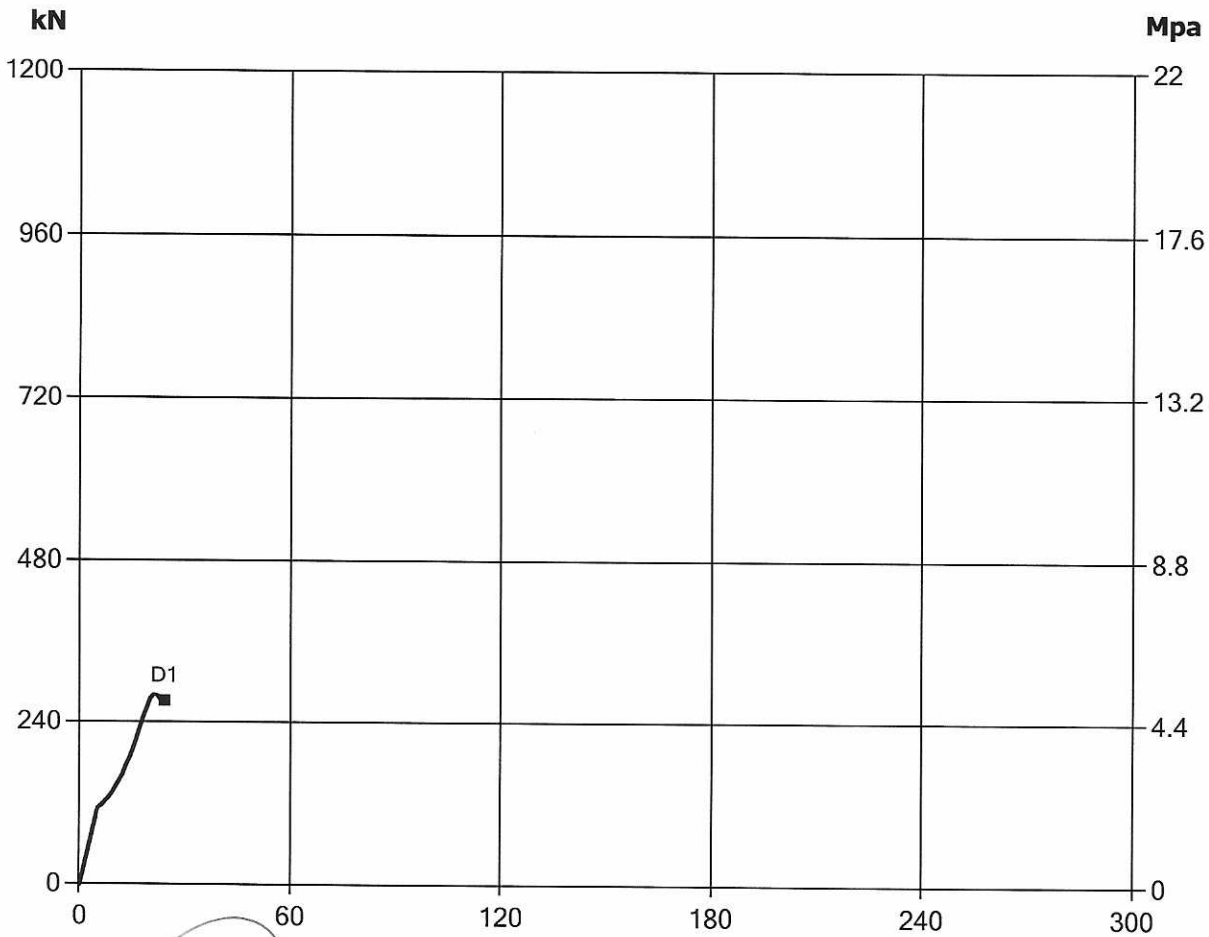

Controler

Renat Begishev