



5.3.2025 წ.

ოქმი № # 6 / 5.3.2025

Report

ბალახის ქვაფენილის ფილის გამოცდა (60 x 40 x 10)
Grass Pavement Test (60 x 40 x 10)

გამოცდის მონაცემები
Tests Data

ნიმუშის რაოდენობა 2 საცდელი ნიმუშის ზომები მმ 200 / 400 / 100
Quantity of samples Size of test samples , mm

გამოცდის შედეგები
Test Results

ნიმუშის # Sample	1	2
გამოცდის თარიღი Test Day	5.3.2025	5.3.2025
ნიმუშის ხნოვანება , დღე Sample age , day	28+	28+
გამოცდის ხანგრძლივობა , წმ Duration of test , sec	142	135
ნიმუშის ზომები , მმ Sample size , mm	400 / 200	400 / 200
A/B		
H	100	100
ნიმუშის წონა , კგ Concrete weight , kg	10	10
მოცულობითი წონა , კგ/მ ³ Density weight , kg/m ³	1315.79	1315.79
ძრღვევი დატვირთვა , კნ Load of destruction , kN	532.55	516.35
სიმტკიცე კუმშვაზე , R , მგპა Strength on compression , R , Mpa	6.66	6.45

დასკვნა ბლოკის საშუალო სიმტკიცეა R = 6.55 მგპა

Conclusion Block average strength R = 6.55 MPa

ლაბორატორიის მენეჯერი რენატ ბეგიშევ


Head of Laboratory Renat Begishev

Itd BEDEGI
Quality Test Laboratory
Comomoression Report

CUSTOMER : "ბედები"	DATE : 3/5/2025
CUSTOMER : ლაბორატორია	RAPOR NO : # 6 / 5.3.2025
ADRESS 1 : ორნევი , ძმები სლოვინსკების ქ. 6	STANDARD :
ADRESS 2 :	RESERVE 1 :
BLOCK TYPE : ქვაფენილი 60 x 40 x 10	RESERVE 2 :
	RESERVE 3 :

T. NO	WIDTH mm	LENGTH mm	HEIGHT mm	WEIGHT g	DENSITY g/cm3	SAMPLE DATE t1	TEST DATE t2	SAMPLE DAY day	FORCE kN	STRENGTH N/mm2
1	200	400	95	10000	1315.79	28.1.2025	5.3.2025	28+	532.55	6.66
2										
3										
4										
5										
6										

AVARAGE
AVR.3DAY
AVR.7DAY
AVR.28DAY

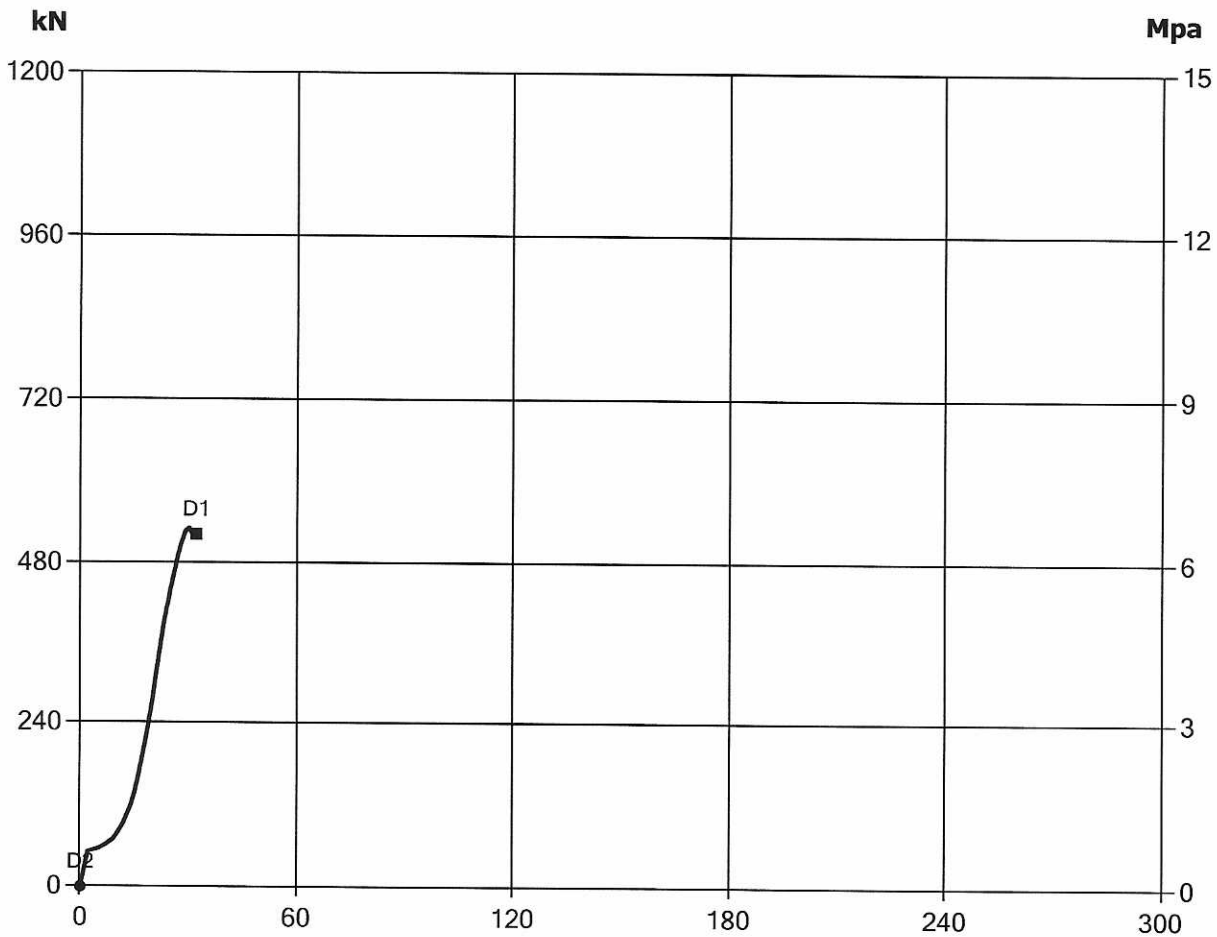

Controler **Renat Begishev**