

4.4.2024 წ.

ოქმი № # 2 / 4.4.2024

Report

იზობლოკის ( 39 სმ x 19 სმ x 19 სმ ) გამოცდა  
IsoBlock ( 39 სმ x 19 სმ x 19 სმ ) Test

დამკვეთის მონაცემები  
Customer Data

ნიმუშის რაოდენობა 1 საცდელი ნიმუშის ზომები მმ 190 / 380 / 190  
Quantity of samples Size of test samples , mm

გამოცდის შედეგები  
Test Results

ნიმუშის # Sample	1
გამოცდის თარიღი Test Day	4.4.2024
ნიმუშის ხნოვანება , დღე Sample age , day	28 +
გამოცდის ხანგრძლივობა , წმ Duration of test , sec	26
ნიმუშის ზომები , მმ Sample size , mm	A/B 190 / 380 H 190
ნიმუშის წონა , კგ Concrete weight , kg	19.250
მოცულობითი წონა , კგ/მ <sup>3</sup> Density weight , kg/m <sup>3</sup>	1367.28
მრღვევი დატვირთვა , კნ Load of destruction , kN	504.55
სიმტკიცე კუმშვაზე , R , მგპა Strength on compression , R , Mpa	6.81

დასკვნა ბლოკის საშუალო სიმტკიცეა R = 6.81 მგპა

Conclusion Block average strength R = 6.81 MPa


ლაბორატორიის მენეჯერი  რენატი ბეგიშევი  
Laboratory Supervisor Renati Begishevi

**BEDEGI**  
**Quality Test Laboratory**  
**Compression Report**

<b>CUSTOMER</b> : "ბედეგი"	<b>DATE</b> : 4/4/2024
<b>CUSTOMER</b> : Stock/Laboratory	<b>RAPOR NO</b> : # 2 / 4.4.2024
<b>ADRESS 1</b> : ორხევი , ძმები სლოვინსკების ქ. 6	<b>STANDARD</b> :
<b>ADRESS 2</b> :	<b>RESERVE 1</b> :
<b>BLOCK TYPE</b> : იზობლოკი	<b>RESERVE 2</b> :
:	<b>RESERVE 3</b> :

T. NO	WIDTH mm	LENGTH mm	HEIGHT mm	WEIGHT g	DENSITY g/cm3	SAMPLE DATE t1	TEST DATE t2	SAMPLE DAY day	FORCE kN	STRENGTH N/mm2
1	190	390	190	19250	1367.28	29.2.2024	4.4.2024	28+	504.55	6.81
2										
3										
4										
5										
6										

AVARAGE  
AVR.3DAY  
AVR.7DAY  
AVR.28DAY

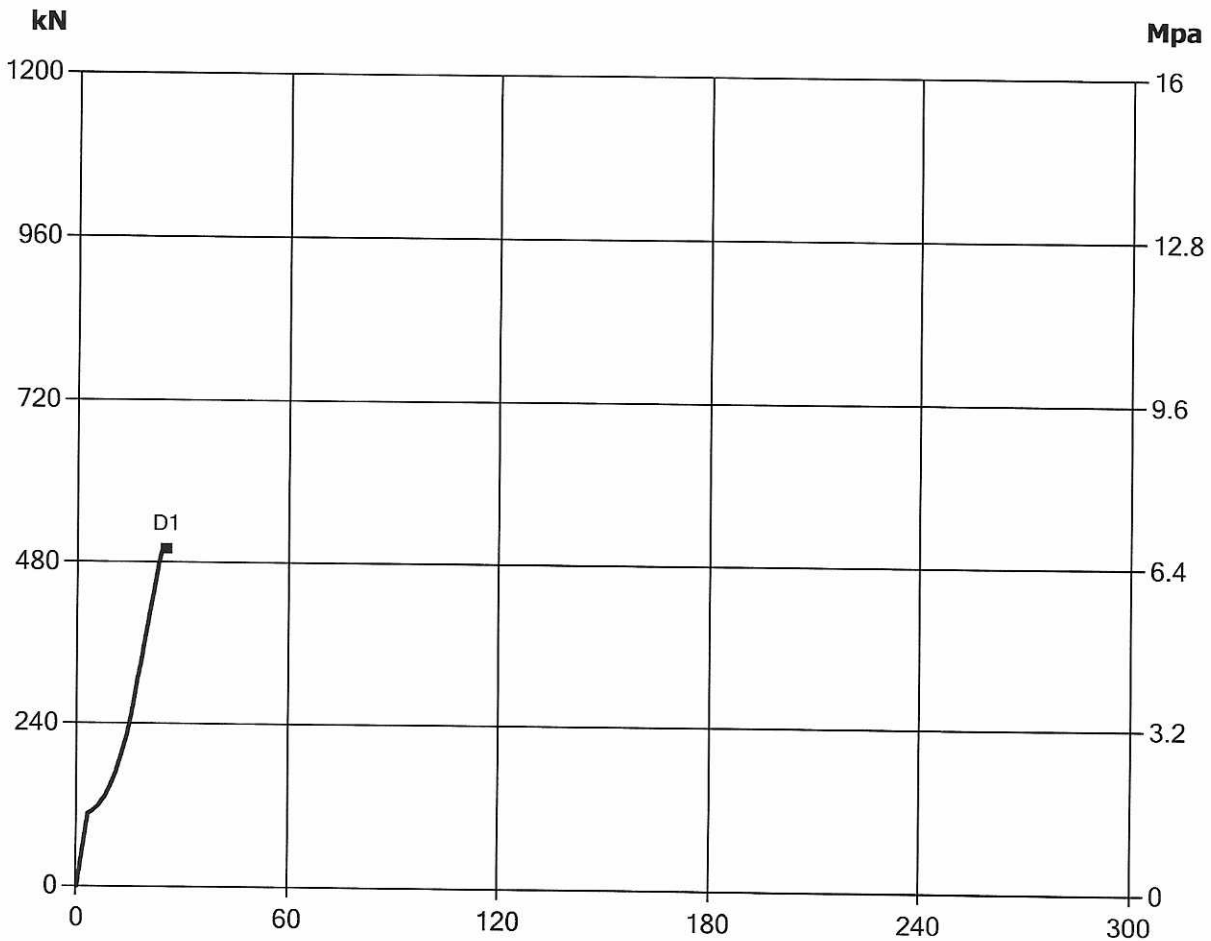

**Controler**

Renat Begishev