



საგზაო-სამშენობლო კონსტრუქციების ნაწარმი

www.bedegi.ge
10.3.2025 წ.

ოქმი № 3 / 10.3.2025

Report

ბორდიური (100 სმ x 30 სმ x 15 სმ) გამოცდა
CurbStone (100 cm x 30 cm x 15 cm) Test

დამკვეთის მონაცემები Customer Data

ნიმუშის რაოდენობა 2 საცდელი ნიმუშის ზომები მმ 240 / 150 / 150
Quantity of samples Size of test samples , mm

გამოცდის შედეგები Test Results

ნიმუშის # Sample	1	2
გამოცდის თარიღი Test Day	10.3.2025	10.3.2025
ნიმუშის ხნოვანება , დღე Sample age , day	28 +	28 +
გამოცდის ხანგრძლივობა , წმ Duration of test , sec	31	33
ნიმუშის ზომები , მმ Sample size , mm	A/B	240 / 150
	H	150
ნიმუშის წონა , კგ Concrete weight , kg	10.600	11.300
მოცულობითი წონა , კგ/მ ³ Density weight , kg/m ³	1962.96	2092.59
მრღვევი დატვირთვა , კნ Load of destruction , kN	264.3	307.45
სიმტკიცე კუმშვაზე , R , მგპა Strength on compression , R , Mpa	7.34	8.54

დასკვნა ბლოკის საშუალო სიმტკიცეა R = 7.94 მგპა

Conclusion Block average strength R = 7.94 MPa


ლაბორატორიის მენეჯერი  რენატი ბეგიშევი
Laboratory Supervisor Renati Begishevi

Itd BEDEGI
Quality Test Laboratory
Comomoression Report

CUSTOMER : "ბედეგი"	DATE : 3/10/2025
CUSTOMER : ლაბორატორია	RAPOR NO : # 3 / 10.3.2025
ADRESS 1 : ორნევი , ძმები სლოვინსკების ქ. 6	STANDARD :
ADRESS 2 :	RESERVE 1 :
BLOCK TYPE : ბორდიური 100 სმ x 30 სმ x15 სმ	RESERVE 2 :
:	RESERVE 3 :

T. NO	WIDTH mm	LENGTH mm	HEIGHT mm	WEIGHT g	DENSITY g/cm3	SAMPLE DATE t1	TEST DATE t2	SAMPLE DAY day	FORCE kN	STRENGTH N/mm2
1	150	240	150	10600	1962.96	30.1.2025	10.3.2025	28+	264.30	7.34
2	150	240	150	11300	2092.59	30.1.2025	10.3.2025	28+	307.45	8.54
3										
4										
5										
6										

AVARAGE
AVR.3DAY
AVR.7DAY
AVR.28DAY

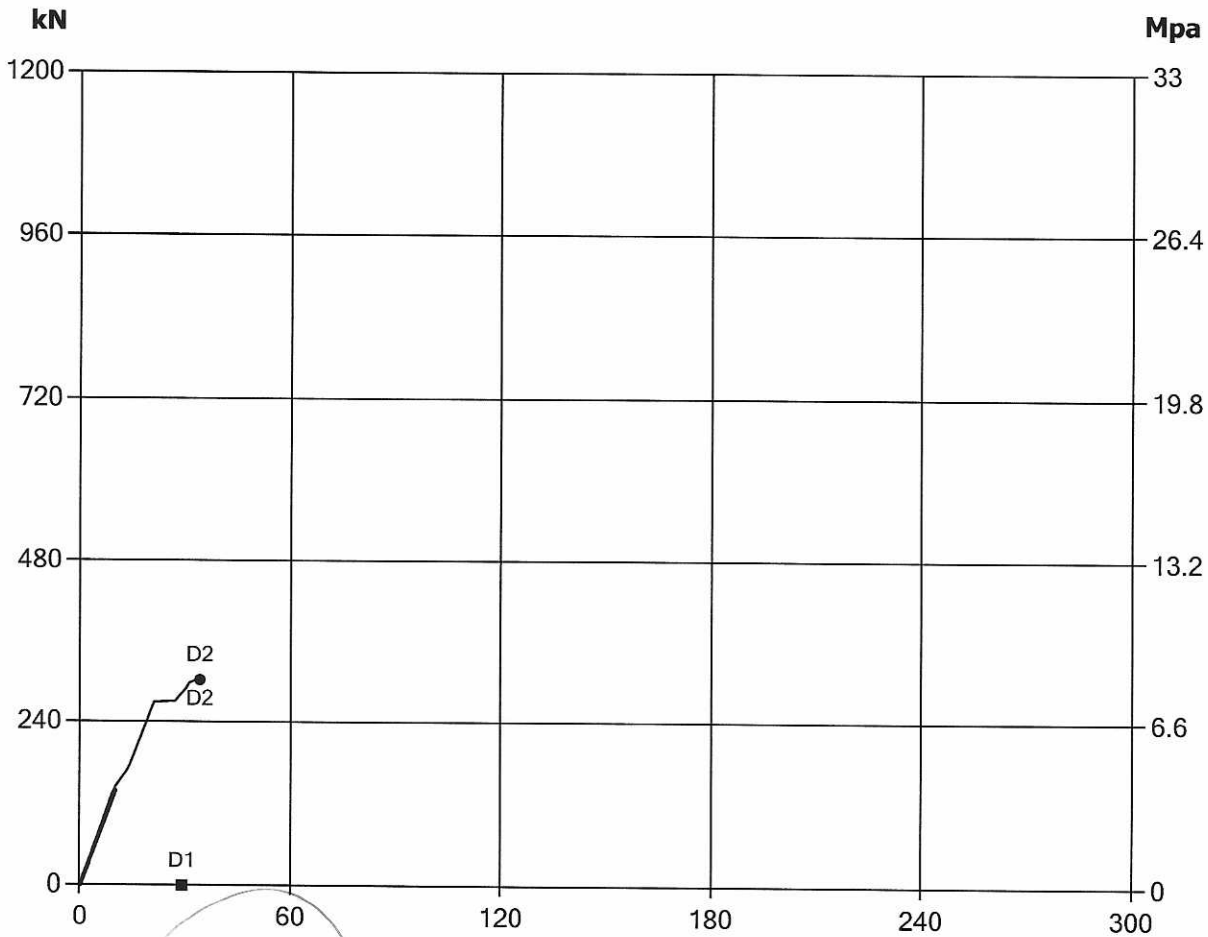

Controlerer

Renat Begishev