



საშენობლო კონსტრუქციების ნაწარმა

www.bedegi.ge

17.2.2025 წ.

ოქმი № 5 / 17.2.2025

Report

იზობლოკის (39 სმ x 19 სმ x 19 სმ) გამოცდა
IsoBlock (39 სმ x 19 სმ x 19 სმ) Test

დამკვეთის მონაცემები Customer Data

ნიმუშის რაოდენობა
Quantity of samples

1

საცდელი ნიმუშის ზომები მმ
Size of test samples , mm

190 / 380 / 190

გამოცდის შედეგები Test Results

ნიმუშის # Sample		1
გამოცდის თარიღი Test Day		17.2.2025
ნიმუშის ხნოვანება , დღე Sample age , day		28 +
გამოცდის ხანგრძლივობა , წმ Duration of test , sec		26
ნიმუშის ზომები , მმ Sample size , mm	A/B	390 / 190
	H	190
ნიმუშის წონა , კგ Concrete weight , kg		19.250
მოცულობითი წონა , კგ/მ ³ Density weight , kg/m ³		1367.28
მრღვევი დატვირთვა , კნ Load of destruction , kN		504.55
სიმტკიცე კუმშვაზე , R , მგპა Strength on compression , R , Mpa		6.81

დასკვნა

ბლოკის საშუალო სიმტკიცეა R = 6.81 მგპა

Conclusion

Block average strength R = 6.81 MPa

ლაბორატორიის მენეჯერი

Laboratory Supervisor

რენატი ბეგიშვილი


Renati Begishevi

Itd BEDEGI
Quality Test Laboratory
Comomoression Report

CUSTOMER : "ბედეგი"	DATE : 2/17/2025
CUSTOMER : ლაბორატორია	RAPOR NO : #5 / 17.2.2025
ADRESS 1 : ორხევი , ძმები სლოვინსკების ქ. 6	STANDARD :
ADRESS 2 :	RESERVE 1 :
BLOCK TYPE : იზობლოკი	RESERVE 2 :
:	RESERVE 3 :

T. NO	WIDTH mm	LENGTH mm	HEIGHT mm	WEIGHT g	DENSITY g/cm3	SAMPLE DATE t1	TEST DATE t2	SAMPLE DAY day	FORCE kN	STRENGTH N/mm2
1	190	390	190	19250	1367.28	13.1.2025	17.2.2025	28+	504.55	6.81
2										
3										
4										
5										
6										

AVARAGE
AVR.3DAY
AVR.7DAY
AVR.28DAY

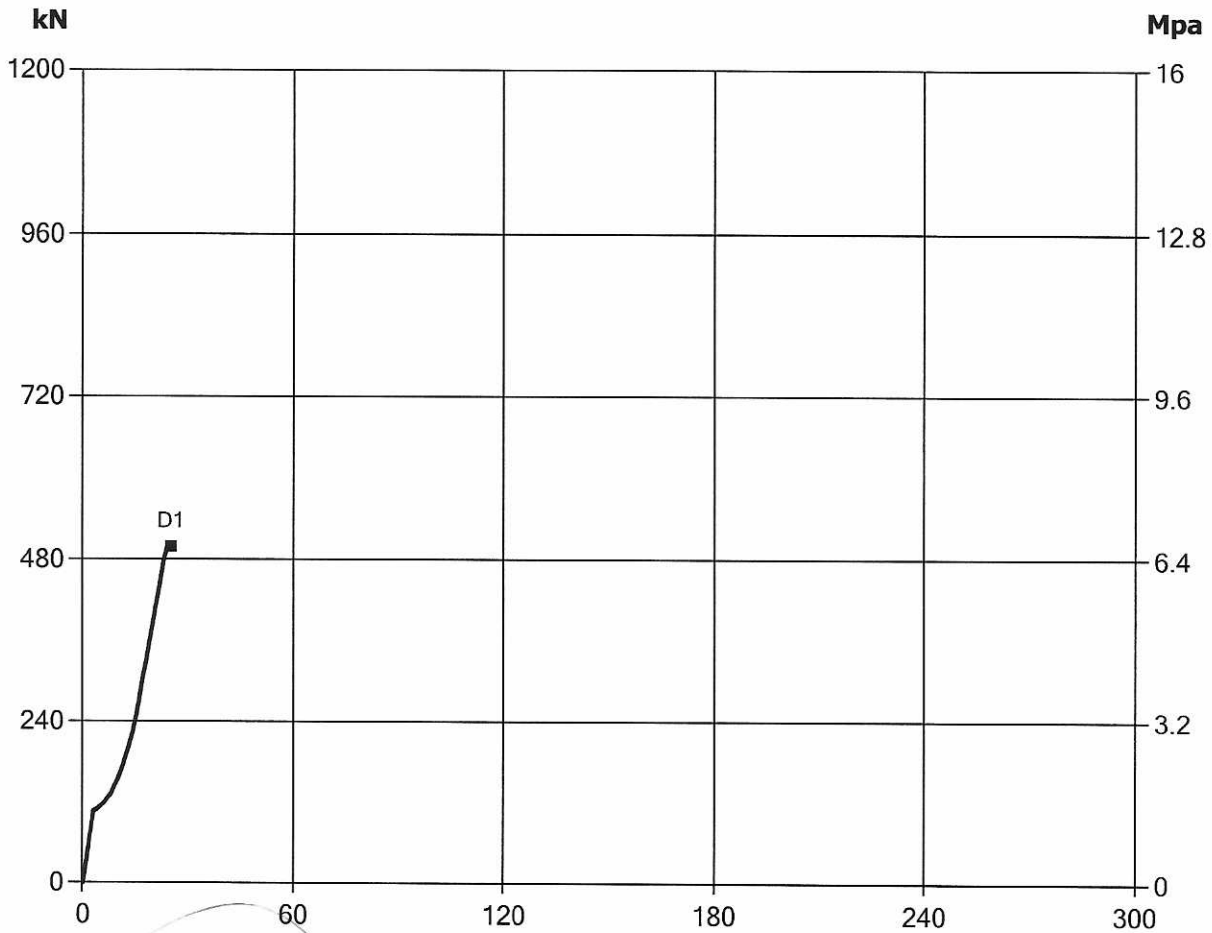

Controlerer

Renat Begishev