



30.03.2024 წ.

ოქმი № 2 / 30.3.2024

Report

საკედლე ბლოკის (39 სმ x 30 სმ x 19 სმ) გამოცდა
Wall Block (39 sm x 30 sm x 19 sm) Test

დამკვეთის მონაცემები
Customer Data

ნიმუშის რაოდენობა 2 საცდელი ნიმუშის ზომები მმ 390 / 300 / 190
Quantity of samples Size of test samples , mm

გამოცდის შედეგები
Test Results

ნიმუშის # Sample	1	2
გამოცდის თარიღი Test Day	30.03.2024	30.03.2024
ნიმუშის ხნოვანება , დღე Sample age , day	28 +	28 +
გამოცდის ხანგრძლივობა , წმ Duration of test , sec	24	22
ნიმუშის ზომები , მმ Sample size , mm	A/B 390 / 300 H 190	390 / 300 190
ნიმუშის წონა , კგ Concrete weight , kg	22.300	22.550
მოცულობითი წონა , კგ/მ ³ Density weight , kg/m ³	1000	1010
მრღვევი დატვირთვა , კნ Load of destruction , kN	703.2	700
სიმტკიცე კუმშვაზე , R , მგპა Strength on compression , R , Mpa	6.01	5.98

დასკვნა ბლოკის საშუალო სიმტკიცეა R = 6 მგპა

Conclusion Block average strength R = 6 MPa

ლაბორატორიის მენეჯერი რენატი ბეგიშვილი
Laboratory Supervisor Renati Begishevi


BEDEGI
Quality Test Laboratory
Compression Report

CUSTOMER : "ბედეგი"
CUSTOMER : ლაბორატორია
ADDRESS 1 : ორნევი, ძმები სლოვინსკების ქ. 6
ADDRESS 2 :
BLOCK TYPE : საკედელე ბლოკი

DATE : 3/30/2024
RAPOR NO : #2 / 30.3.2024
STANDARD :
RESERVE 1 :
RESERVE 2 :
RESERVE 3 :

T. NO	WIDTH mm	LENGTH mm	HEIGHT mm	WEIGHT g	DENSITY g/cm ³	SAMPLE DATE t1	TEST DATE t2	SAMPLE DAY day	FORCE kN	STRENGTH N/mm ²
1	300	390	190	22300	1.00	26.2.2024	30.3.2024	28+	703.20	6.01
2	300	390	190	22550	1.01	26.2.2024	30.3.2024	28+	700.05	5.98
3										
4										
5										
6										

AVARAGE
AVR.3DAY
AVR.7DAY
AVR.28DAY

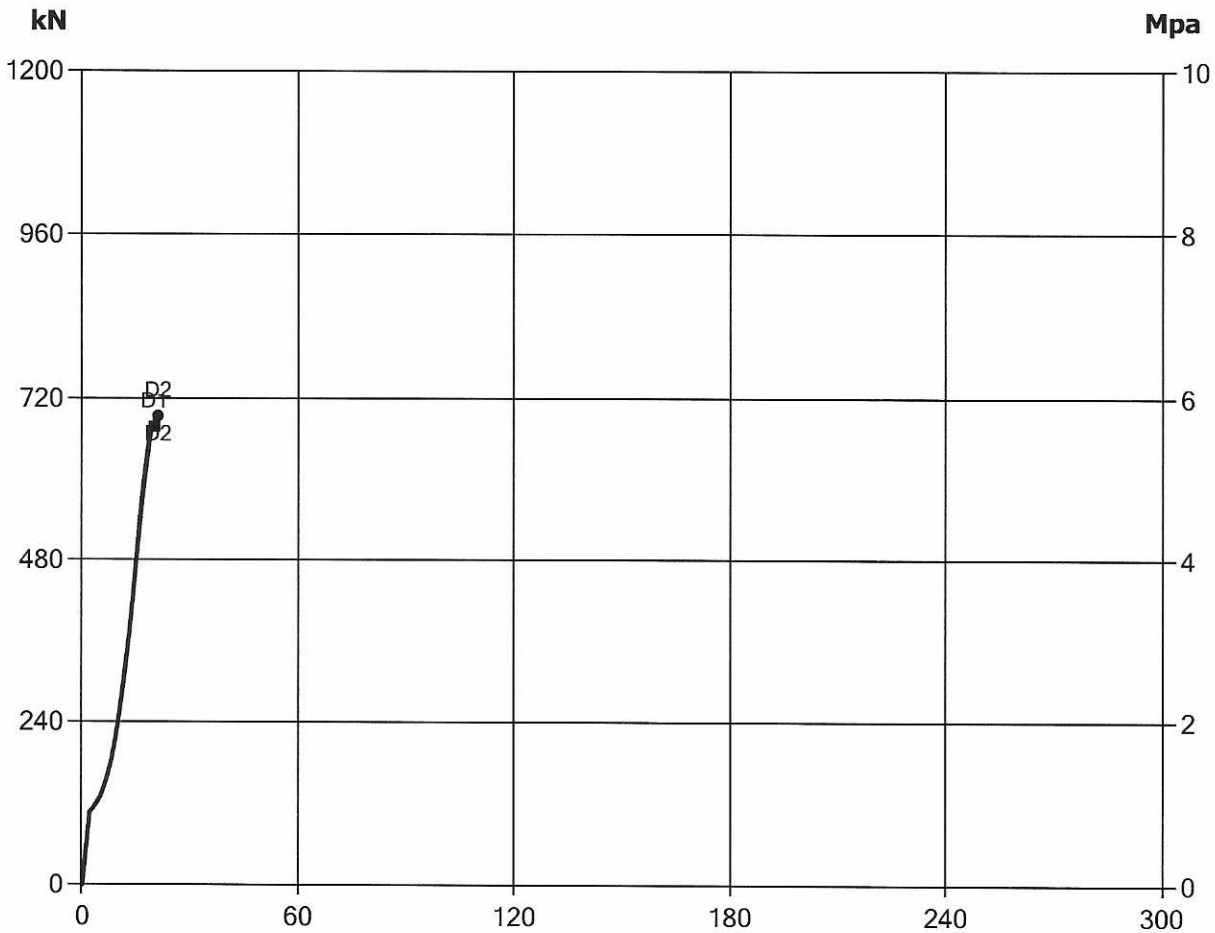

Controler

Renat Begishev