



ოქმი № 1 / 5.3.2025

Report

ფასადის მოსაპირკეთებელი ბლოკის გამოცდა
(39 სმ x 19 სმ x 19 სმ)

Facade Block Test (39 cm x 19 cm x 19 cm)

გამოცდის მონაცემები
Customer Data

ნიმუშის რაოდენობა 2 საცდელი ნიმუშის ზომები მმ 390 / 190 / 190
Quantity of samples Size of test samples , mm

გამოცდის შედეგები
Test Results

ნიმუშის # Sample	1	2
გამოცდის თარიღი Test Day	5.3.2025	5.3.2025
ნიმუშის ხნოვანება , დღე Sample age , day	28+	28+
გამოცდის ხანგრძლივობა , წმ Duration of test , sec	25	28
ნიმუშის ზომები , მმ Sample size , mm	A/B	390 / 190
	H	190
ნიმუშის წონა , კგ Sample weight , kg	16.6	17.2
მოცულობითი წონა , კგ/მ ³ Density weight , kg/m ³	1.18	1.22
მრღვევი დატვირთვა , კნ Load of destruction , kN	531.5	450.45
სიმტკიცე კუმშვაზე , R , მგპა Strength on compression , R , Mpa	7.17	6.08

დასკვნა ბლოკის საშუალო სიმტკიცეა R = 6.62 მგპა

Conclusion Block average strength R = 6.62 MPa


ლაბორატორიის მენეჯერი რენატი ბეგიშევი
Laboratory Supervisor Renati Begishevi

Itd BEDEGI
Quality Test Laboratory
Comomoression Report

CUSTOMER : "ბედეგი"	DATE : 3/5/2025
CUSTOMER : ლაბორატორია	RAPOR NO : # 1 / 5,3,2025
ADRESS 1 : ორხევი , ძმები სლოვინსკების ქ. 6	STANDARD :
ADRESS 2 :	RESERVE 1 :
BLOCK TYPE : ფასადის ბლოკი	RESERVE 2 :
:	RESERVE 3 :

T. NO	WIDTH mm	LENGTH mm	HEIGHT mm	WEIGHT g	DENSITY g/cm3	SAMPLE DATE t1	TEST DATE t2	SAMPLE DAY day	FORCE kN	STRENGTH N/mm2
1	190	390	190	16600	1.18	27,1,2025	5,3,2025	28+	531.55	7.17
2	190	390	190	17200	1.22	27,1,2025	5,3,2025	28+	450.45	6.08
3										
4										
5										
6										

AVARAGE
AVR.3DAY
AVR.7DAY
AVR.28DAY

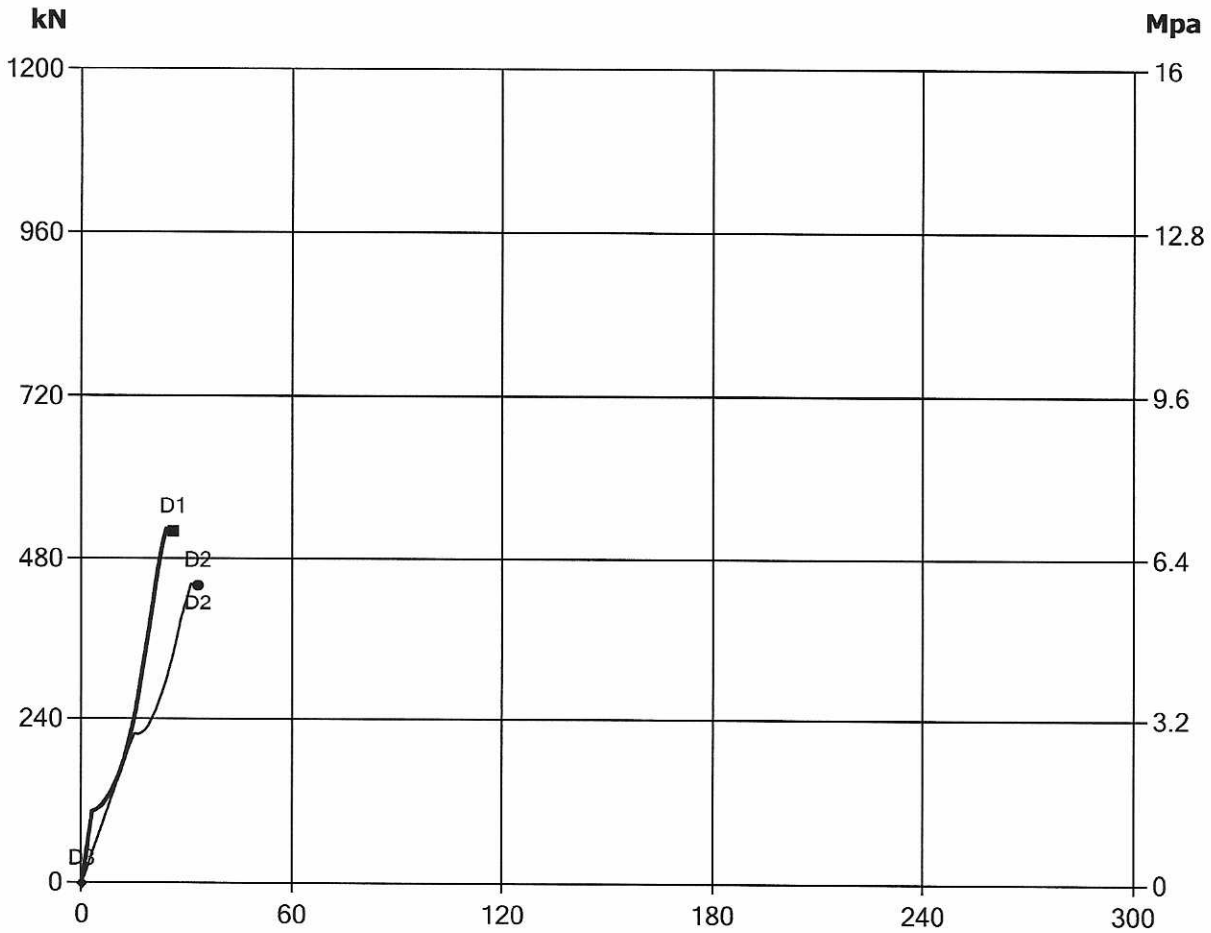

Controlerer **Renat Begishev**