

30.3.2024 წ

ოქმი № 3 / 30.3.2024

Report

სატიხრე ბლოკის (39 სმ x 9 სმ x 19 სმ) გამოცდა
Partition Block (39 cm x 9 cm x 19 cm) Test

დამკვეთის მონაცემები
Customer Data

ნიმუშის რაოდენობა 2 საცდელი ნიმუშის ზომები მმ 390 / 90 / 190
Quantity of samples Size of test samples , mm

გამოცდის შედეგები
Test Results

ნიმუშის # Sample	1	2
გამოცდის თარიღი Test Day	30.03.2024	30.03.2024
ნიმუშის ხნოვანება , დღე Sample age , day	28 +	28 +
გამოცდის ხანგრძლივობა , წმ Duration of test , sec	27	30
ნიმუშის ზომები , მმ Sample size , mm	A/B 390 / 90 H 190	390 / 90 190
ნიმუშის წონა , კგ Concrete weight , kg	9.300	9.250
მოცულობითი წონა , კგ/მ ³ Density weight , kg/m ³	1255.06	1248.31
მრღვევი დატვირთვა , კნ Load of destruction , kN	195.45	205
სიმტკიცე კუმშვაზე , R , მგპა Strength on compression , R , Mpa	5.01	5.26

დასკვნა ბლოკის საშუალო სიმტკიცეა R = 5.14 მგპა

Conclusion Block average strength R = 5.14 MPa

ლაბორატორიის მენეჯერი რენატ ბეგიშევი


Lab. Supervisor Renat Begishev


BEDEGI
Quality Test Laboratory
Compression Report

CUSTOMER	: "ბედეგი"	DATE	: 3/30/2024
CUSTOMER	: ლაბორატორია	RAPOR NO	: #3 / 30.3.2024
ADRESS 1	: ორხევი, ძმები სლოვინსკების ქ. 6	STANDARD	:
ADRESS 2	:	RESERVE 1	:
BLOCK TYPE	: სატიხრე ბლოკი	RESERVE 2	:
	:	RESERVE 3	:

T. NO	WIDTH mm	LENGTH mm	HEIGHT mm	WEIGHT g	DENSITY g/cm3	SAMPLE DATE t1	TEST DATE t2	SAMPLE DAY day	FORCE kN	STRENGTH N/mm2
1	90	390	190	9300	1255.06	27.2.2024	30.3.2024	28+	195.45	5.01
2	90	390	190	9250	1248.31	27.2.2024	30.3.204	28+	205.00	5.26
3										
4										
5										
6										

AVARAGE
 AVR.3DAY
 AVR.7DAY
 AVR.28DAY

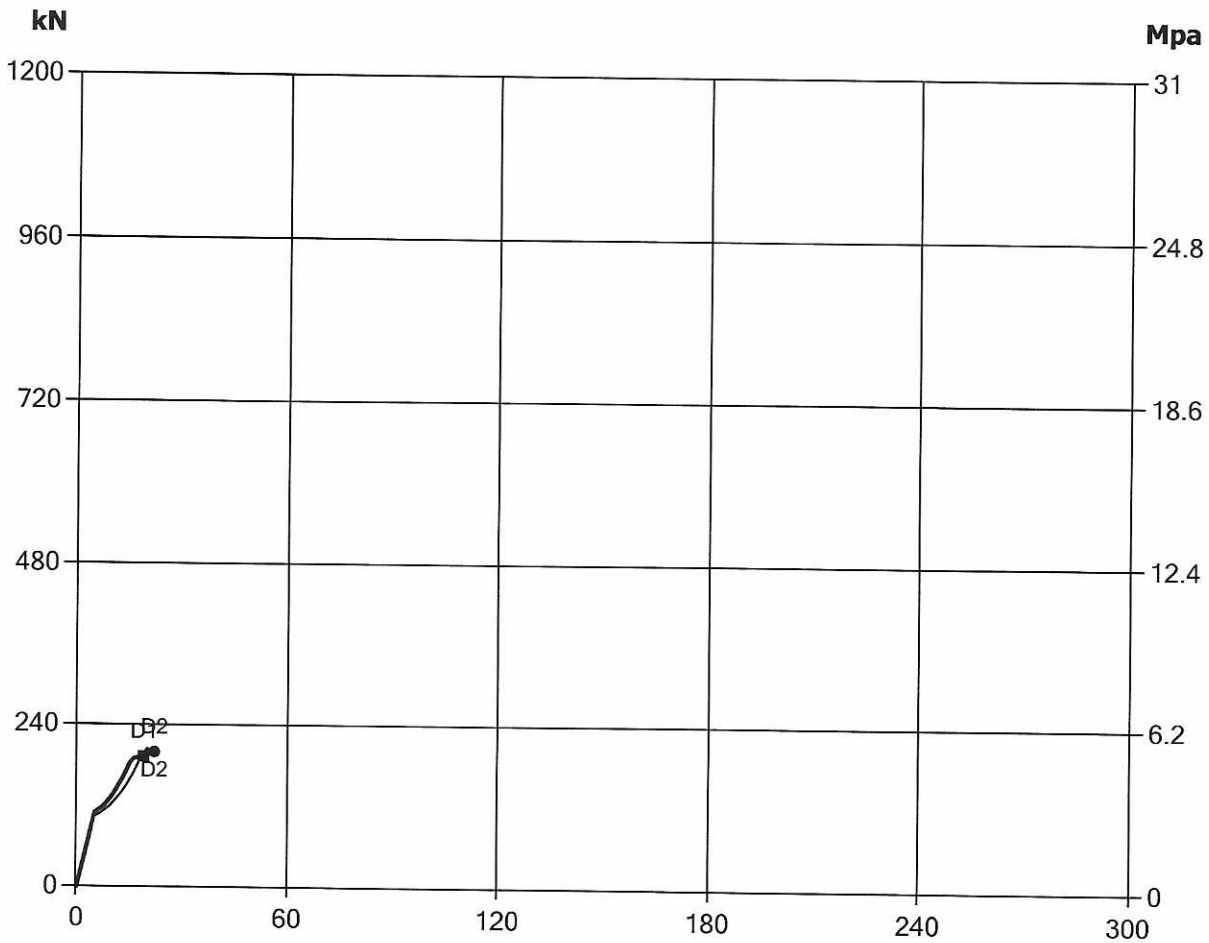

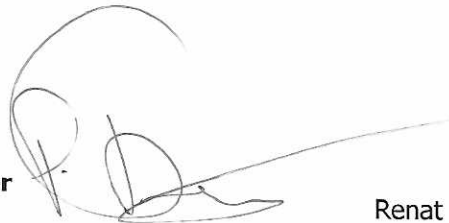Controler  **Renat Begishev**