



10.3.2025 წ.

ოქმი № # 2 / 10.3.2025

ბორდიური (50 სმ x 20 სმ x 10 სმ) გამოცდა
CurbStone (50 cm x 20 cm x 10 cm) Test

დამკვეთის მონაცემები
Customer Data

ნიმუშის რაოდენობა 2 საცდელი ნიმუშის ზომები მმ 100 / 100 / 100
Quantity of samples Size of test samples , mm

გამოცდის შედეგები
Test Results

ნიმუშის # Sample	1	2
გამოცდის თარიღი Test Day	10.3.2025	10.3.2025
ნიმუშის ხნოვანება , დღე Sample age , day	28+	28+
გამოცდის ხანგრძლივობა , წმ Duration of test , sec	30	28
ნიმუშის ზომები , მმ Sample size , mm	A/B 100 / 100	100 / 100
	H 100	100
ნიმუშის წონა , კგ Concrete weight , kg	1.974	1.946
მოცულობითი წონა , კგ/მ ³ Density weight , kg/m ³	1.97	1.95
მრღვევი დატვირთვა , კნ Load of destruction , kN	147.8	130.7
სიმტკიცე კუმშვაზე , R , მგპა Strength on compression , R , Mpa	14.78	13.07

დასკვნა ბლოკის საშუალო სიმტკიცეა R = 13.95 მგპა

Conclusion Block average strength R = 13.95 MPa

ლაბორატორიის მენეჯერი რენატი ბეგიშევი
Laboratory Supervisor Renati Begishevi


Itd BEDEGI
Quality Test Laboratory
Comomoression Report

CUSTOMER : "ბედეგი"
CUSTOMER : ლაბორატორია
ADDRESS 1 : ორხევი , ძმები სლოვინსკების ქ. 6
ADDRESS 2 :
BLOCK TYPE : ბორდიური 50 სმ x 20 სმ x 10 სმ

DATE : 3/10/2025
RAPOR NO : #2 / 10.3.2025
STANDARD :
RESERVE 1 :
RESERVE 2 :
RESERVE 3 :

T. NO	WIDTH mm	LENGTH mm	HEIGHT mm	WEIGHT g	DENSITY g/cm3	SAMPLE DATE t1	TEST DATE t2	SAMPLE DAY day	FORCE kN	STRENGTH N/mm2
1	100	100	100	1974	1.97	31.1.2025	10.3.2025	28+	147.80	14.78
2	100	100	100	1946	1.95		10.3.2025	28+	130.70	13.07
3										
4										
5										
6										

AVARAGE
 AVR.3DAY
 AVR.7DAY
 AVR.28DAY

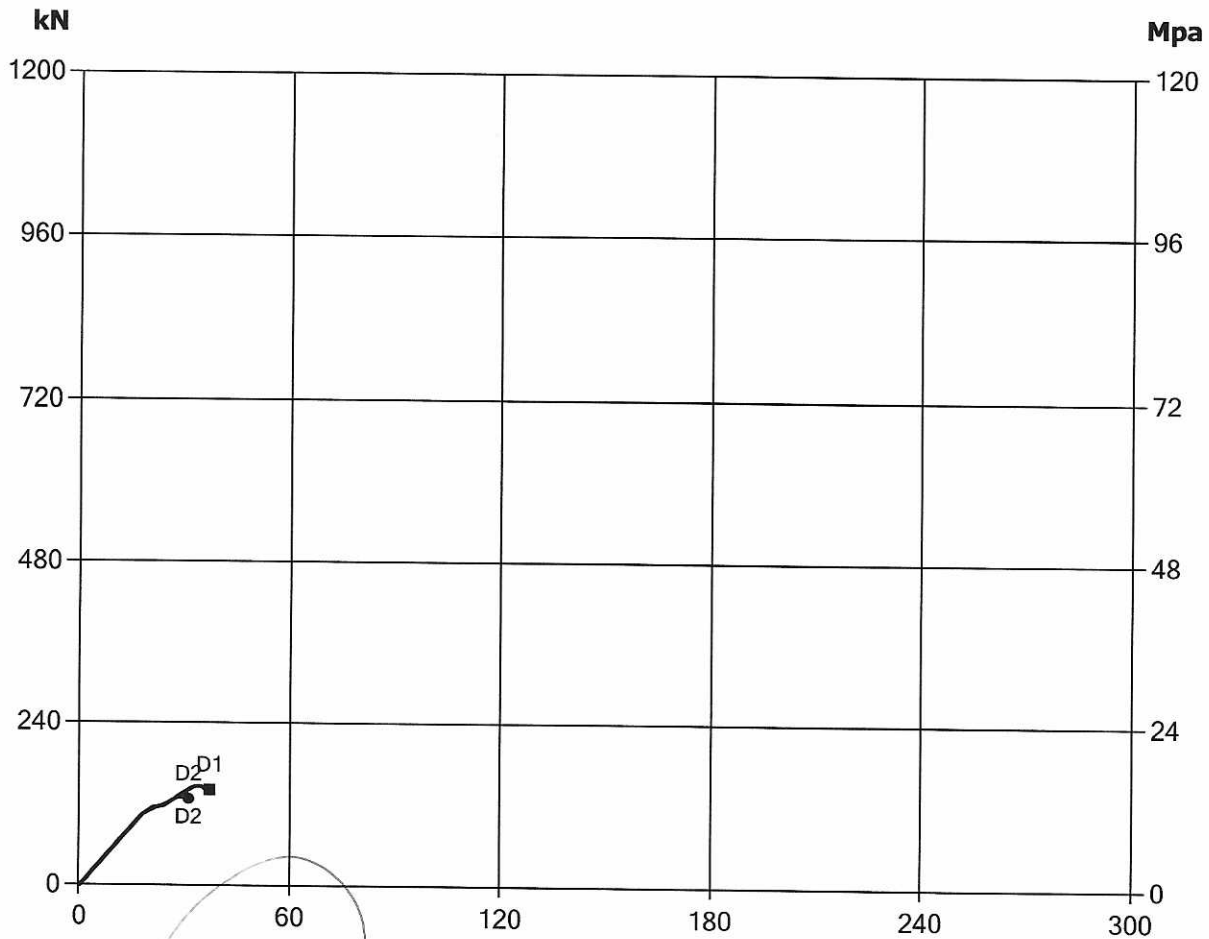

Controlerer

Renat Begishev

Renat Begishev