



10.3.2025 წ.

**ოქმი № 4 / 10.3.2025**  
**ბორდიური ( 50 სმ x 23 სმ x 12 სმ ) გამოცდა**  
**CurbStone ( 50 cm x 23 cm x 12 cm) Test**

დამკვეთის მონაცემები  
Customer Data

ნიმუშის რაოდენობა 2 საცდელი ნიმუშის ზომები მმ 170 / 120 / 112  
Quantity of samples Size of test samples , mm

გამოცდის შედეგები  
Test Results

ნიმუშის # Sample	1	2
გამოცდის თარიღი Test Day	10.3.2025	10.3.2025
ნიმუშის ხნოვანება , დღე Sample age , day	28+	28+
გამოცდის ხანგრძლივობა , წმ Duration of test , sec	29	33
ნიმუშის ზომები , მმ Sample size , mm	A/B	170 / 120
	H	112
ნიმუშის წონა , კგ Concrete weight , kg	4.900	4.400
მოცულობითი წონა , კგ/მ <sup>3</sup> Density weight , kg/m <sup>3</sup>	2144.61	1925.77
მრღვევი დატვირთვა , კნ Load of destruction , kN	290.85	254.35
სიმტკიცე კუმშვაზე , R , მგპა Strength on compression , R , Mpa	14.26	12.47

დასკვნა ბლოკის საშუალო სიმტკიცეა R = 13.66 მგპა

Conclusion Block average strength R = 13.66 MPa

ლაბორატორიის მენეჯერი

Laboratory Supervisor

რენატი ბეგიშევი


Renati Begishevi

**Itd BEDEGI**  
**Quality Test Laboratory**  
**Comomoression Report**

<b>CUSTOMER</b>	: "ბედეგი"	<b>DATE</b>	: 3/10/2025
<b>CUSTOMER</b>	: ლაბორატორია	<b>RAPOR NO</b>	: # 4/ 10.3.2025
<b>ADRESS 1</b>	: ორნევი , ძმები სლოვინსკების ქ. 6	<b>STANDARD</b>	:
<b>ADRESS 2</b>	:	<b>RESERVE 1</b>	:
<b>BLOCK TYPE</b>	: ბორდიური 50 სმ x 23 სმ x 12 სმ	<b>RESERVE 2</b>	:
	:	<b>RESERVE 3</b>	:

T. NO	WIDTH mm	LENGTH mm	HEIGHT mm	WEIGHT g	DENSITY g/cm3	SAMPLE DATE t1	TEST DATE t2	SAMPLE DAY day	FORCE kN	STRENGTH N/mm2
1	120	170	112	4900	2144.61	3.2.2025	10.3.2025	28+	290.85	14.26
2	120	170	112	4400	1925.77	3.2.2025	10.3.2025	28+	254.35	12.47
3										
4										
5										
6										

AVARAGE  
AVR.3DAY  
AVR.7DAY  
AVR.28DAY

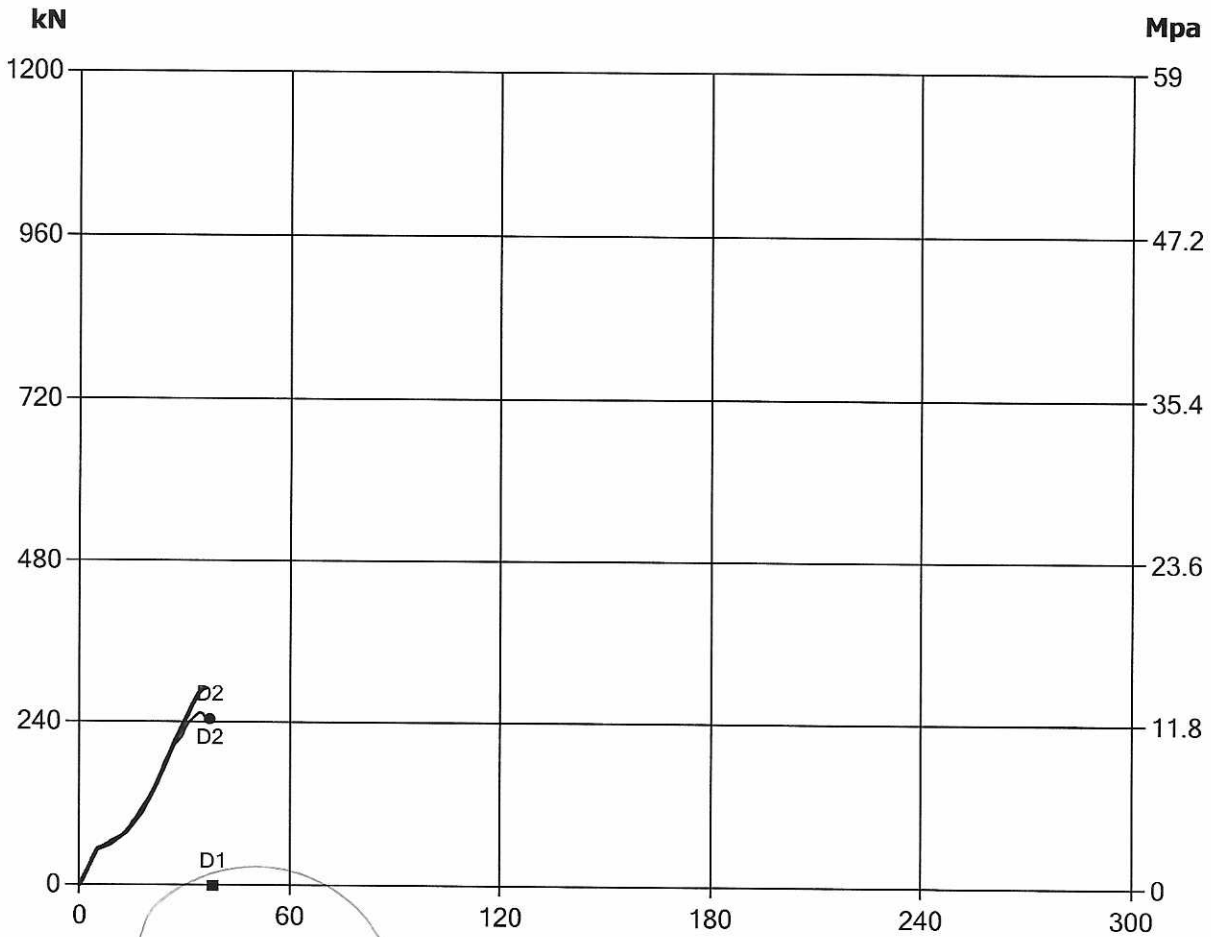

**Controlerer**

Renat Begishev